

8 juli 2021

Komplettering i ärende gällande förlängd nätkoncession för ledning mellan Svenäcker - Preemraff, med dnr: 2012-100008

Bakgrund

I januari 2019 ansökte Vattenfall Eldistribution AB om förlängd koncession för 132 kV-ledningen mellan Trollhättan, Vänersborgs, Uddevallas, Munkedals och Lysekils kommuner, Västra Götalands län. Till ansökan bifogades en liten Miljökonsekvensbeskrivning.

Ändring av beräkning av magnetfält


Efter en komplettering till Energimarknadsinspektionen i ett annat ärende upptäcktes det att en felberäkning av magnetfälten hade gjorts. En översyn av samtliga inlämnade förlängningsärenden genomfördes då med anledning att kontrollera beräkningarna för magnetfälten. I detta ärende upptäcktes en felberäkning och Vattenfall Eldistribution AB kompletterar härmed med ett korrekt underlag och resultat.

Genomgång av skillnader mellan ursprunglig och kompletterande ansökningshandling

I den tidigare inskickade MKB:n hade grafen avlästs fel och resultatet blev då att fastigheten Häggvall 2:11 beräknades ha ett värde på $>0,4\mu\text{T}$. Resultatet är dock $0,2\mu\text{T}$ vid fastigheten Häggvall 2:11 som är belägen 31m från ledningen.

Plats fastighet Häggvall 2:11

Ligger i negativt x-led.

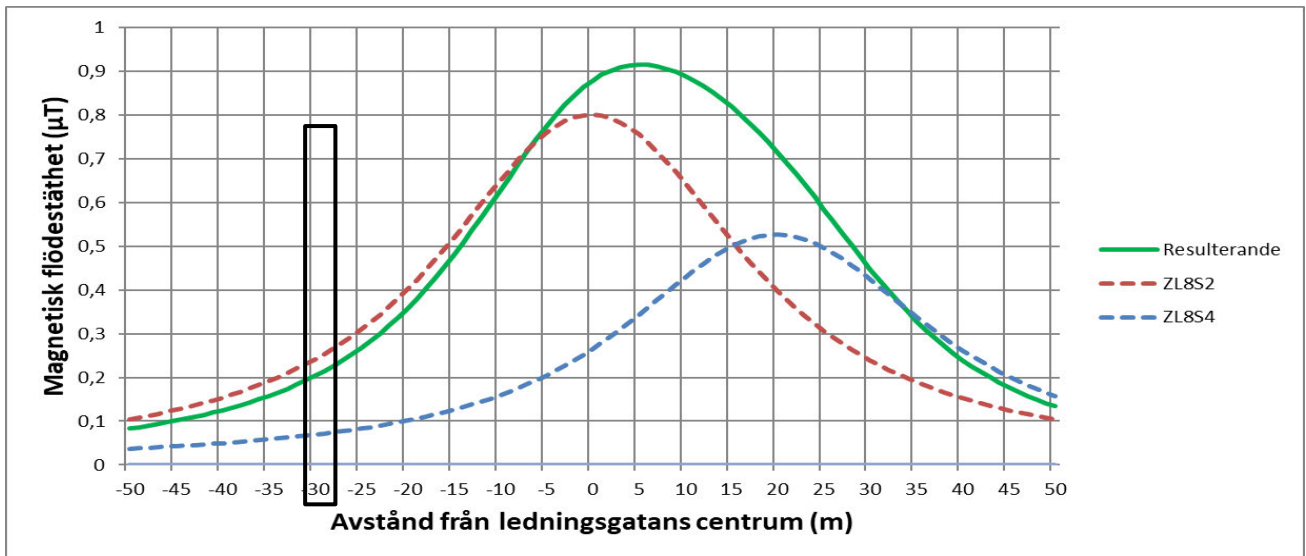

Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB



Tillståndsspecialist